




三重県立総合医療センター  
待合廊下ほか空調設備更新工事


図面一覧

| 図番 | 図面名                  |
|----|----------------------|
| 1  | 1階 全体平面図             |
| 2  | 2階 全体平面図             |
| 3  | 3階 全体平面図             |
| 4  | 本館 1 階待合廊下 既設空調設備図   |
| 5  | 本館 1 階待合廊下 既設空調計装図   |
| 6  | 本館2階生化学血液検査室 既設空調設備図 |
| 7  | 本館2階生化学血液検査室 既設空調配線図 |
| 8  | 本館1階 既設空調設備図         |
| 9  | 本館1階 既設空調配線図         |
| 10 | 本館2階細菌室 既設空調設備図      |
| 11 | 本館2階 既設空調設備図         |
|    |                      |

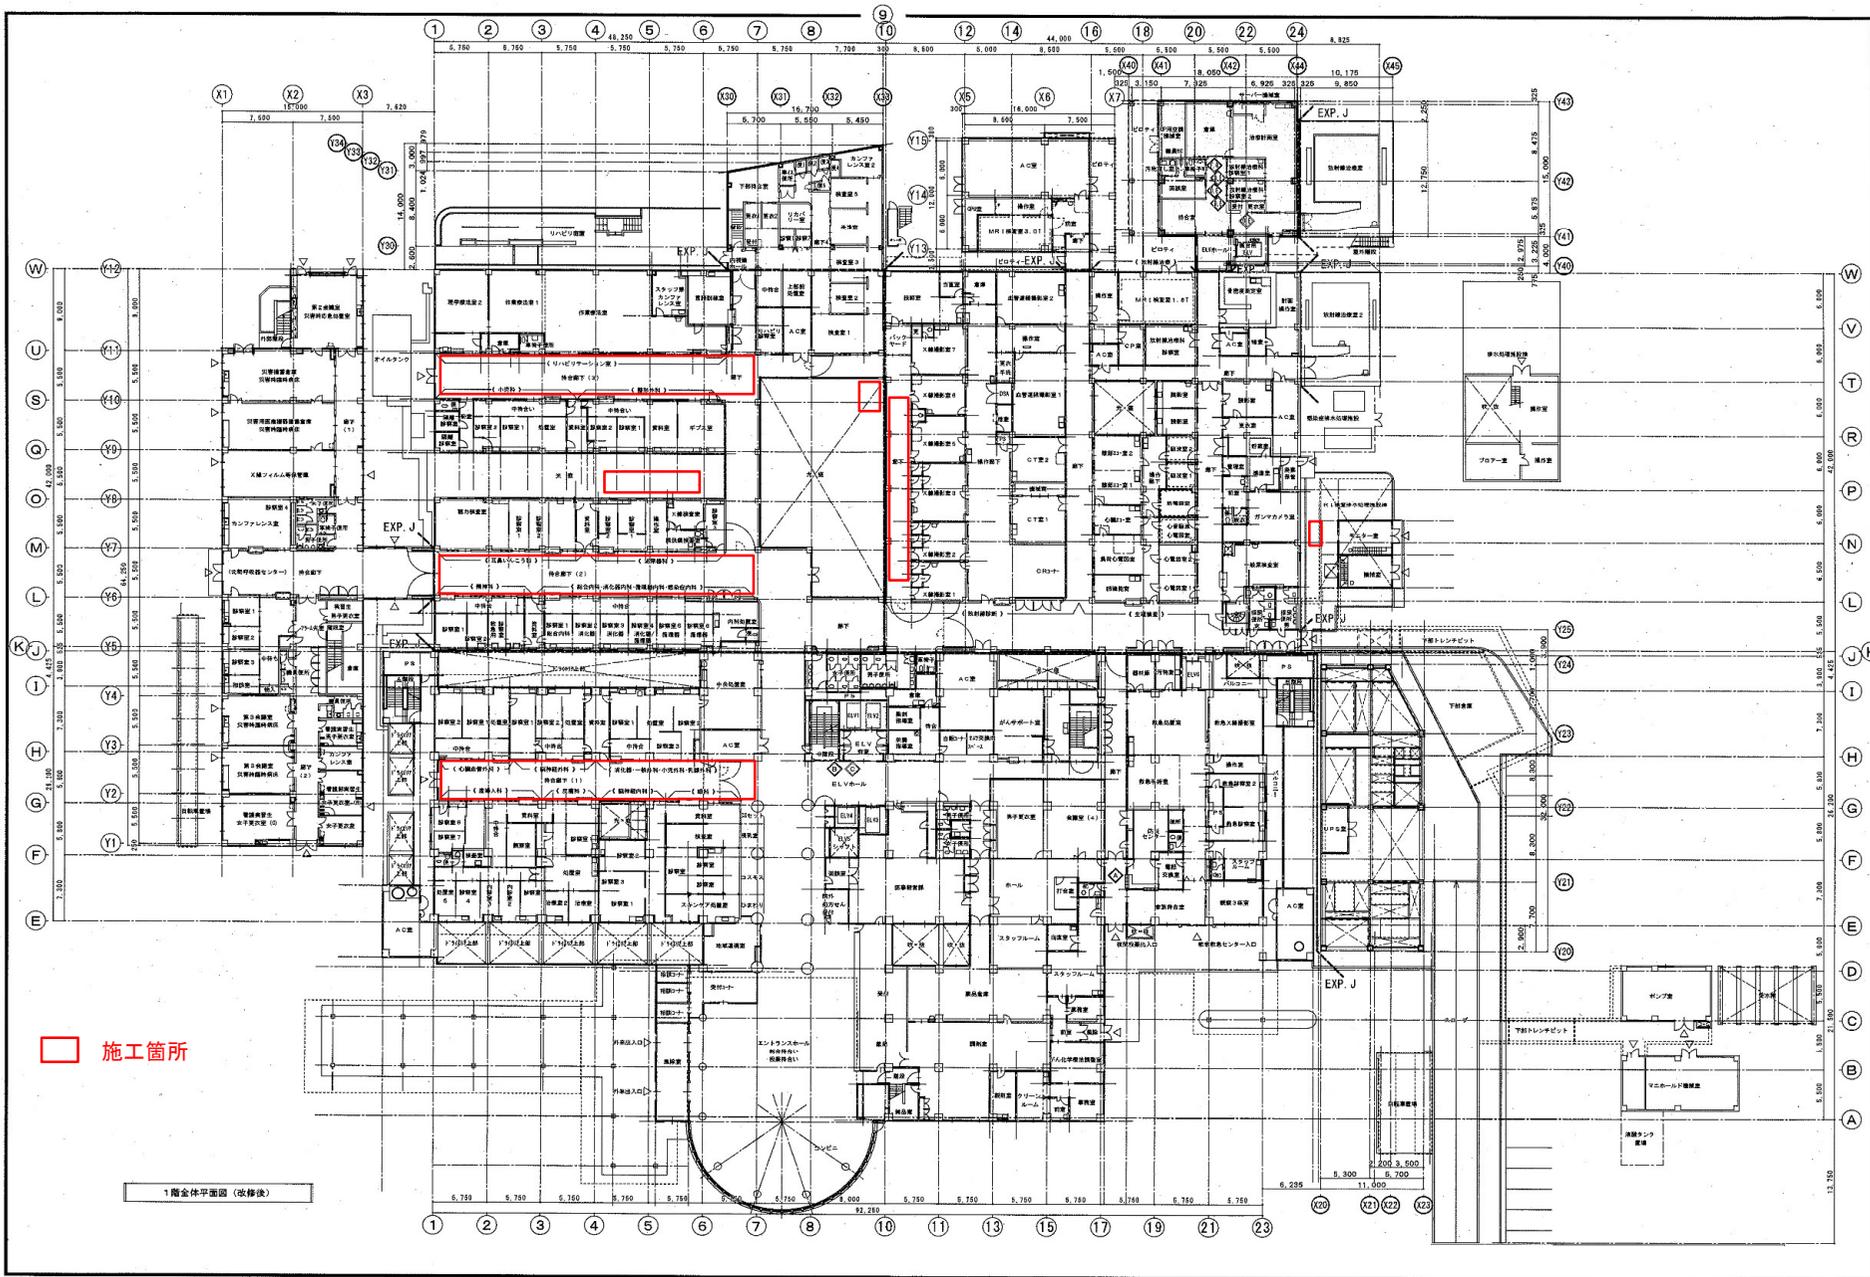


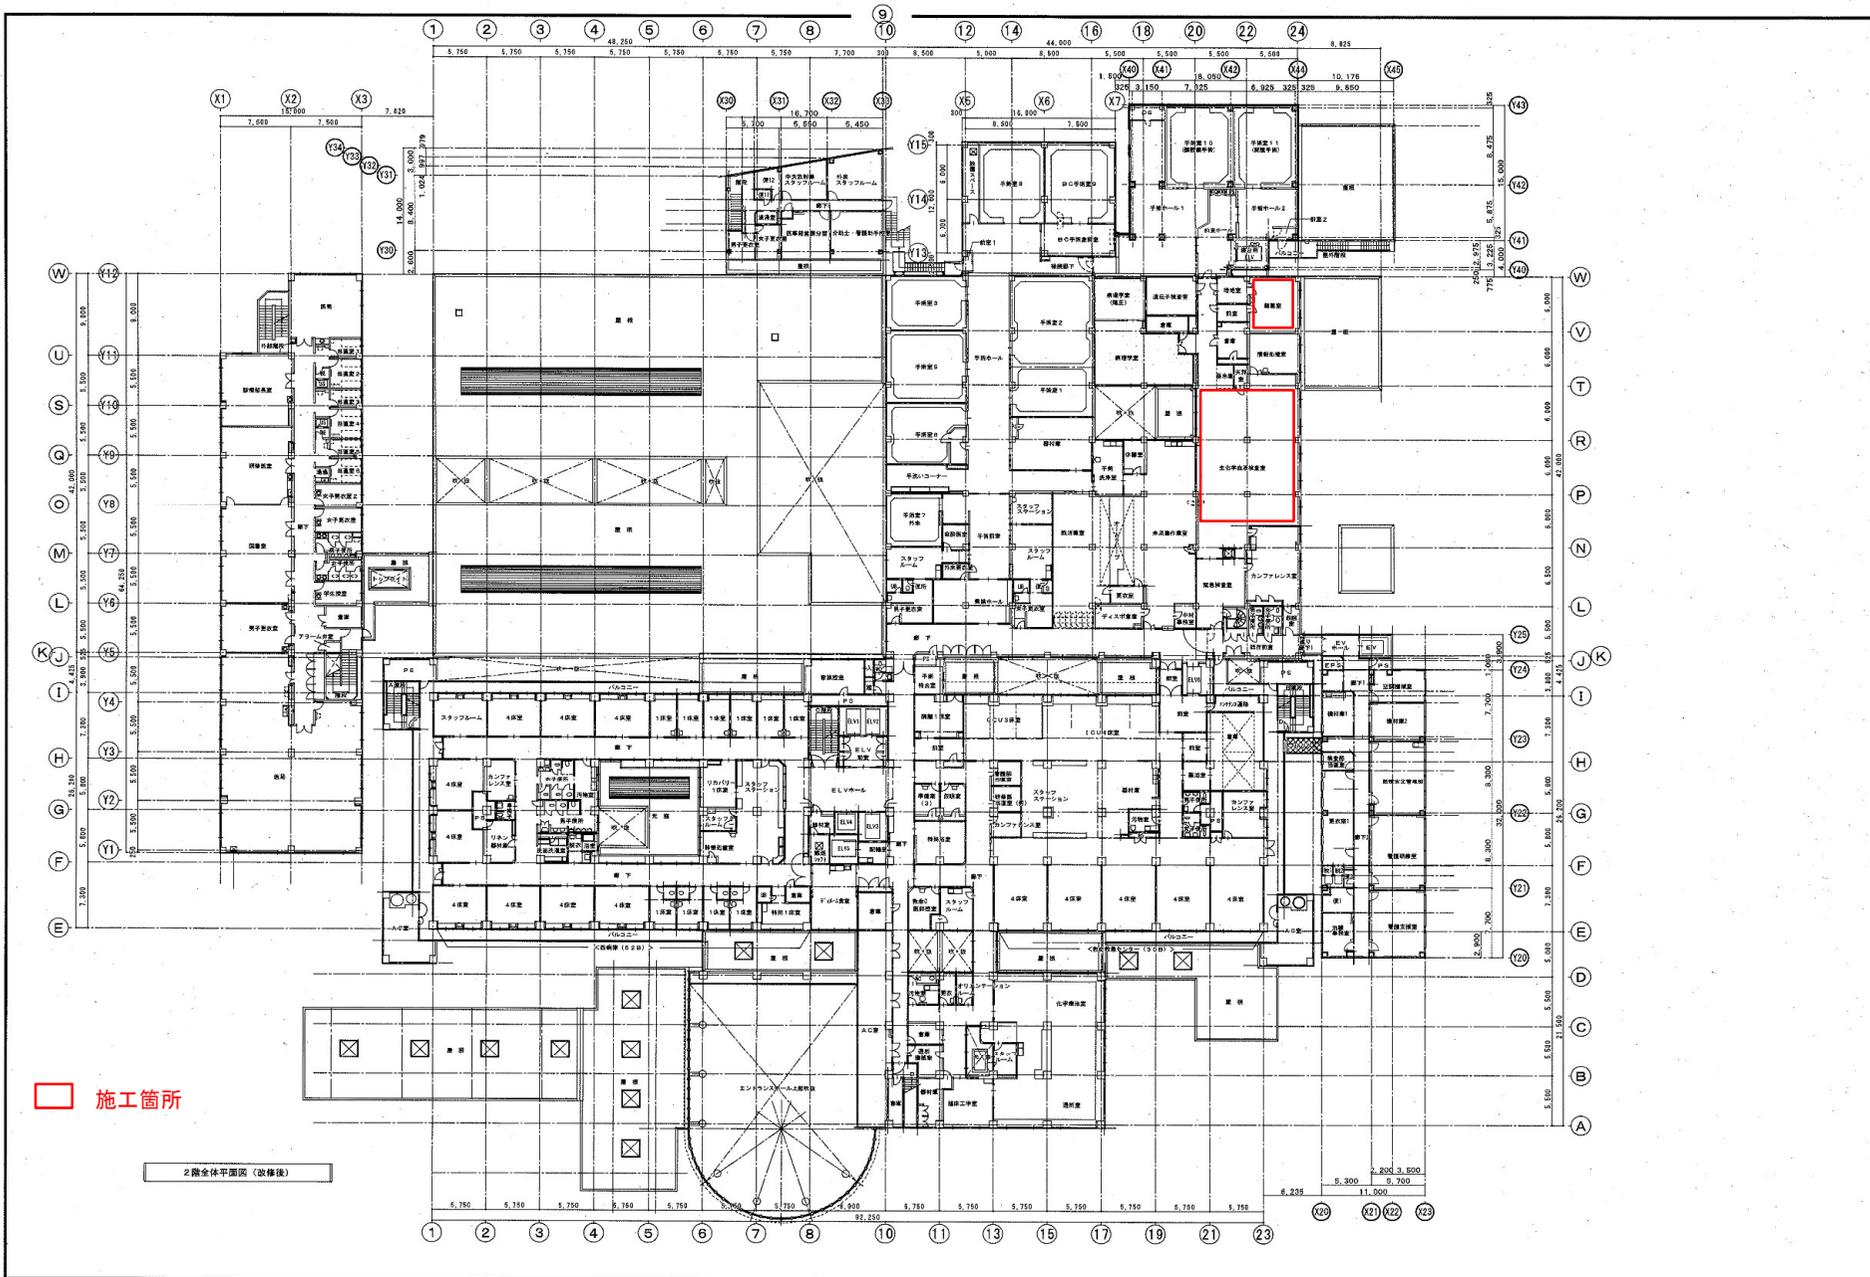


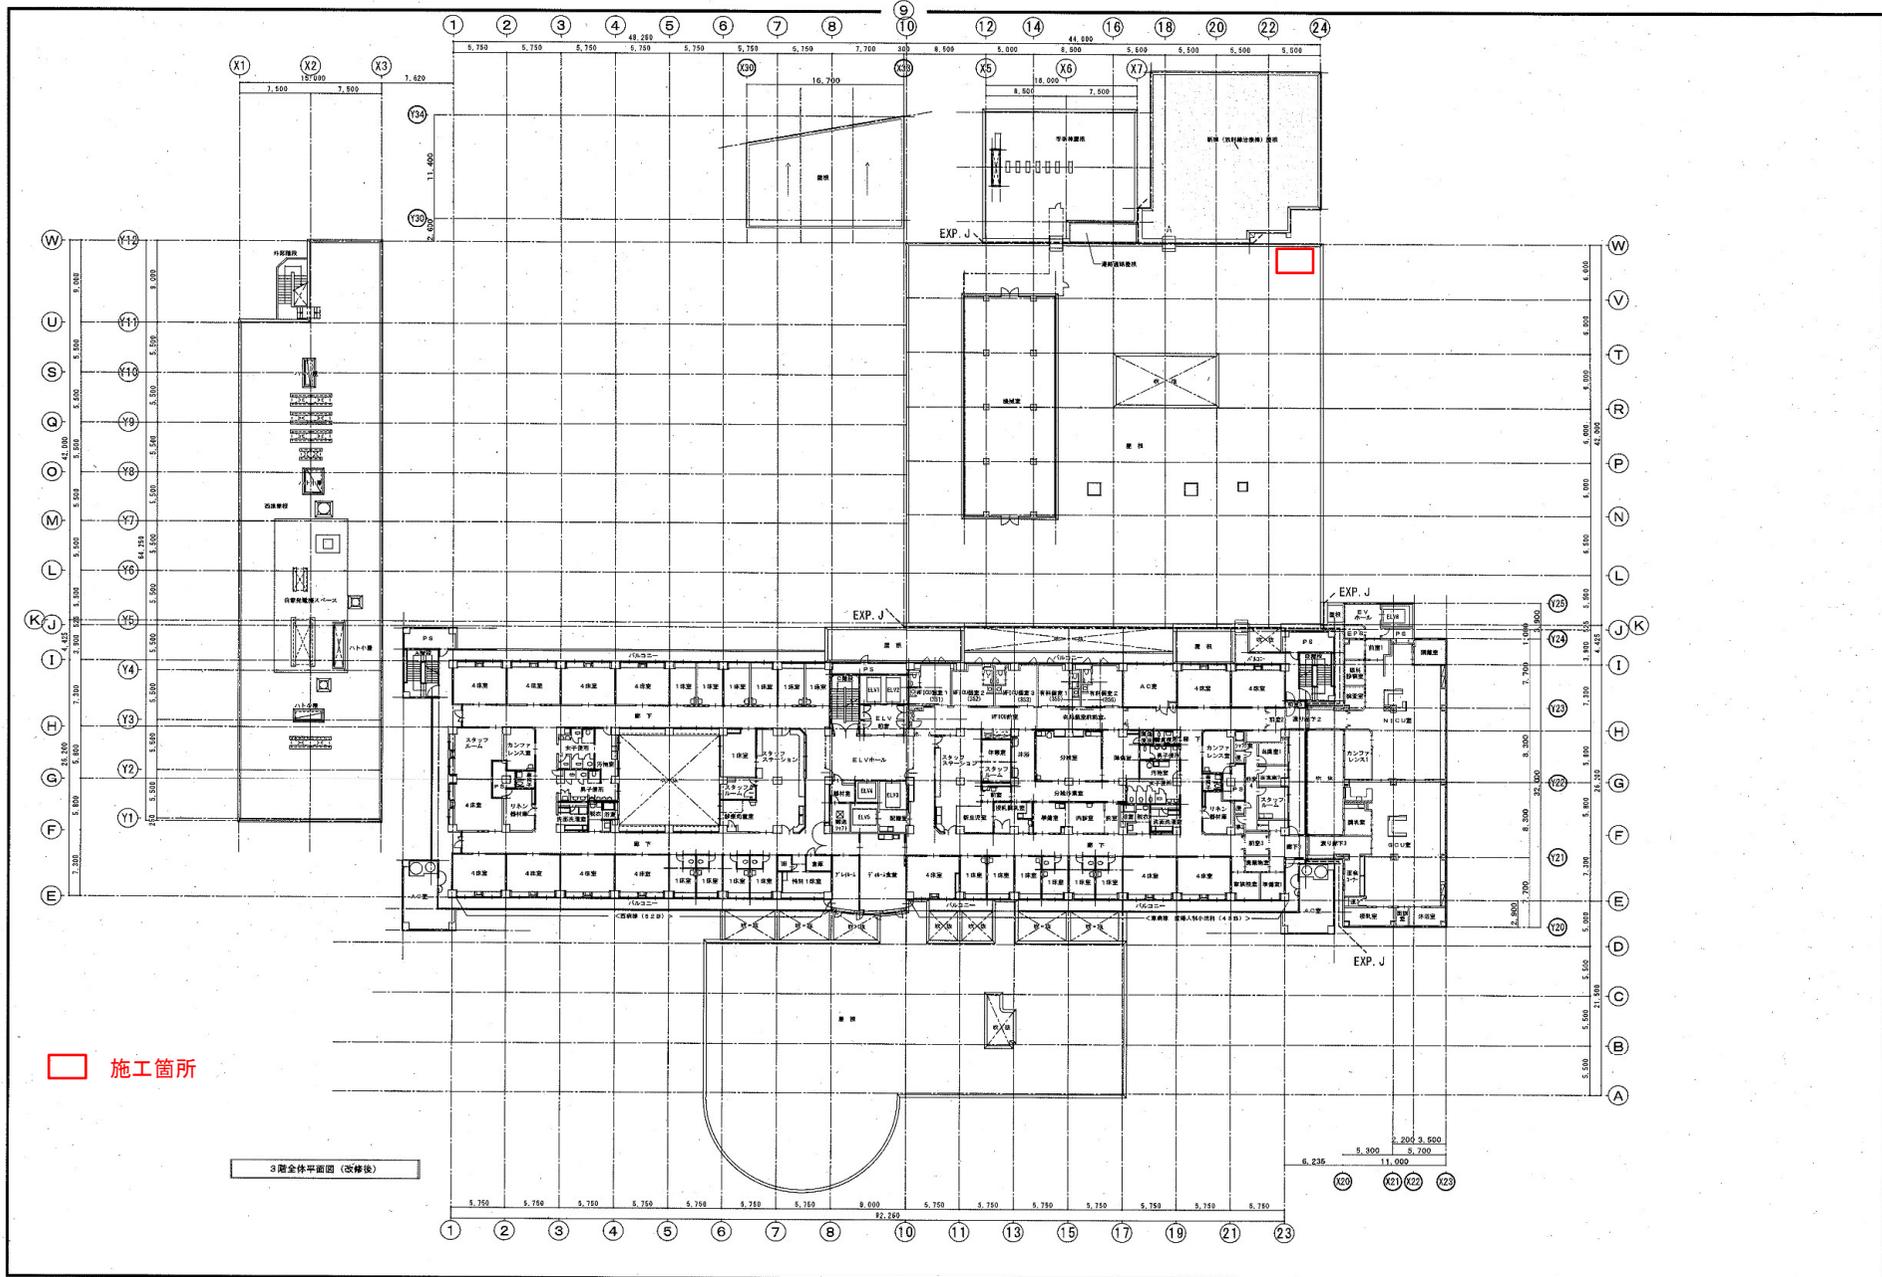

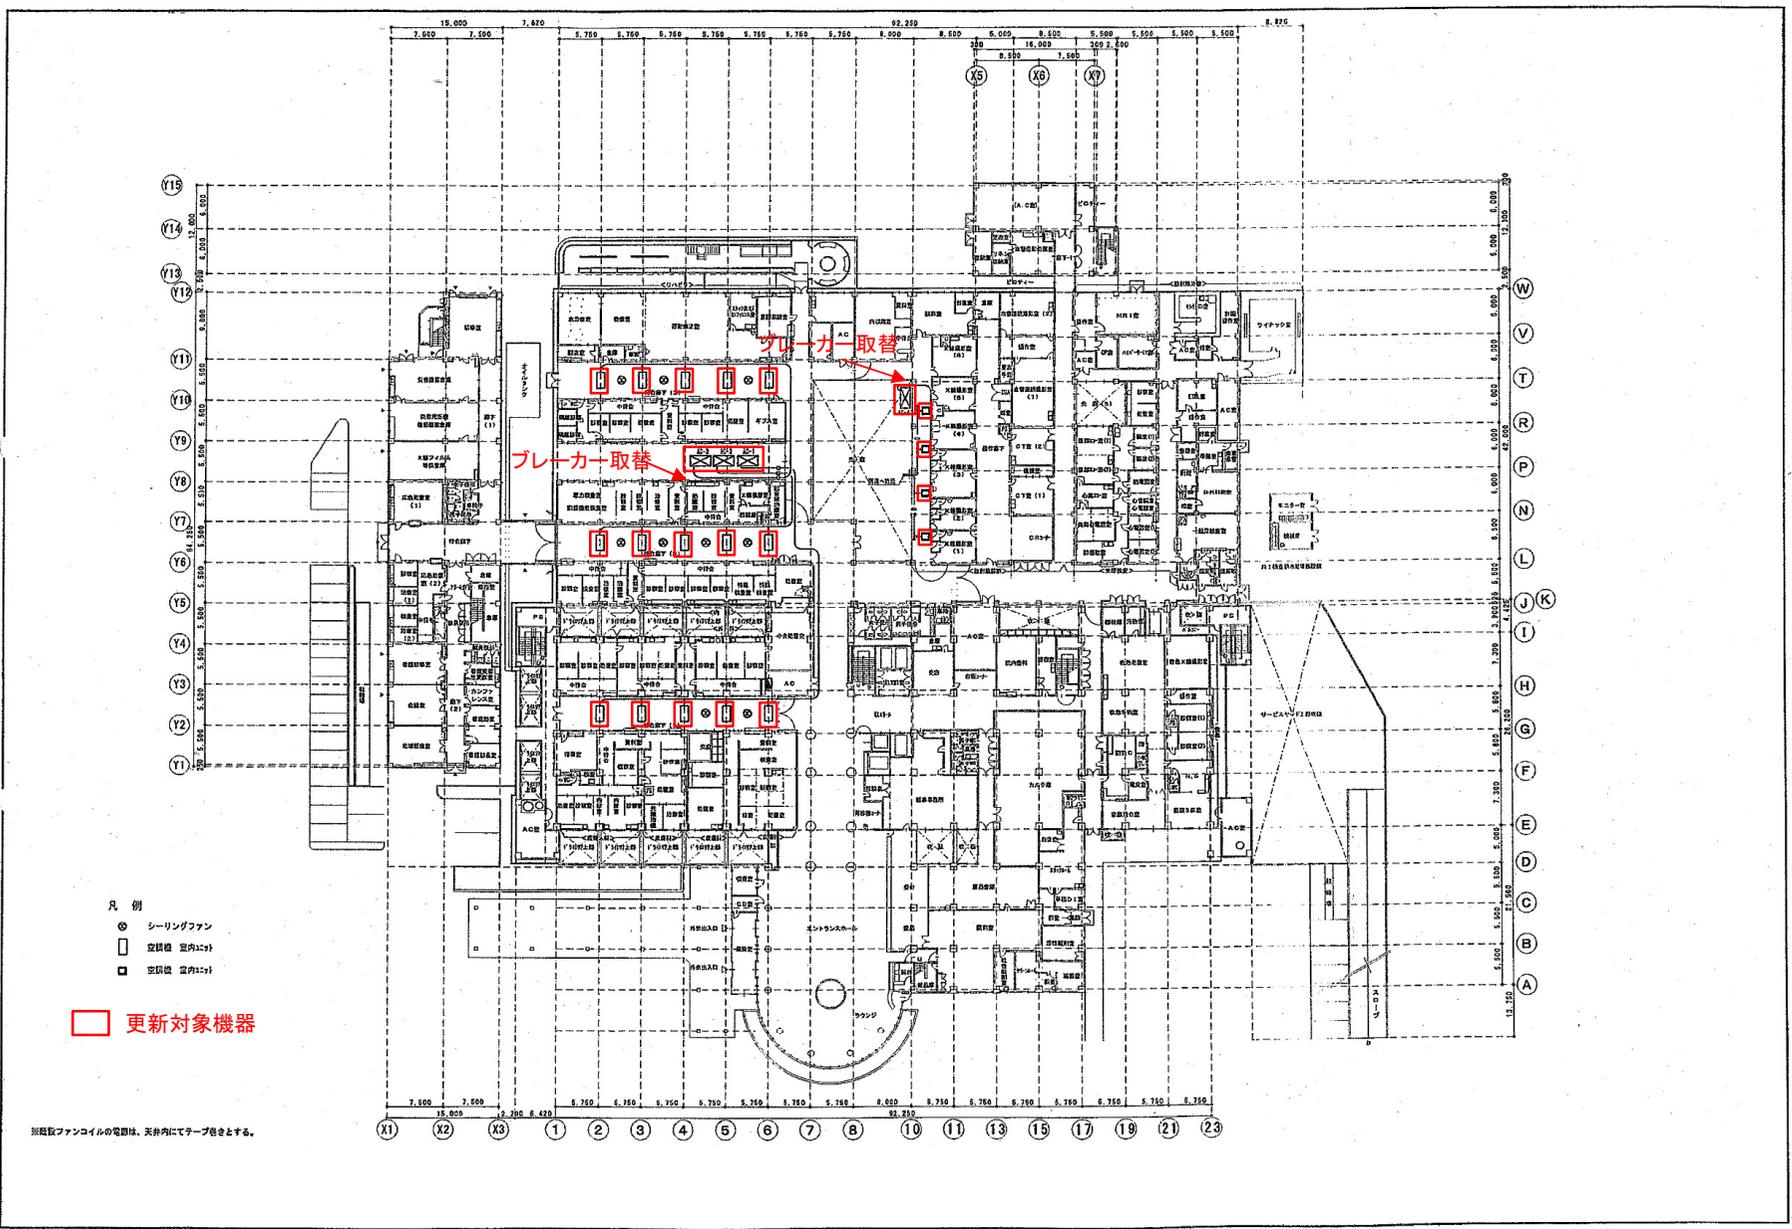



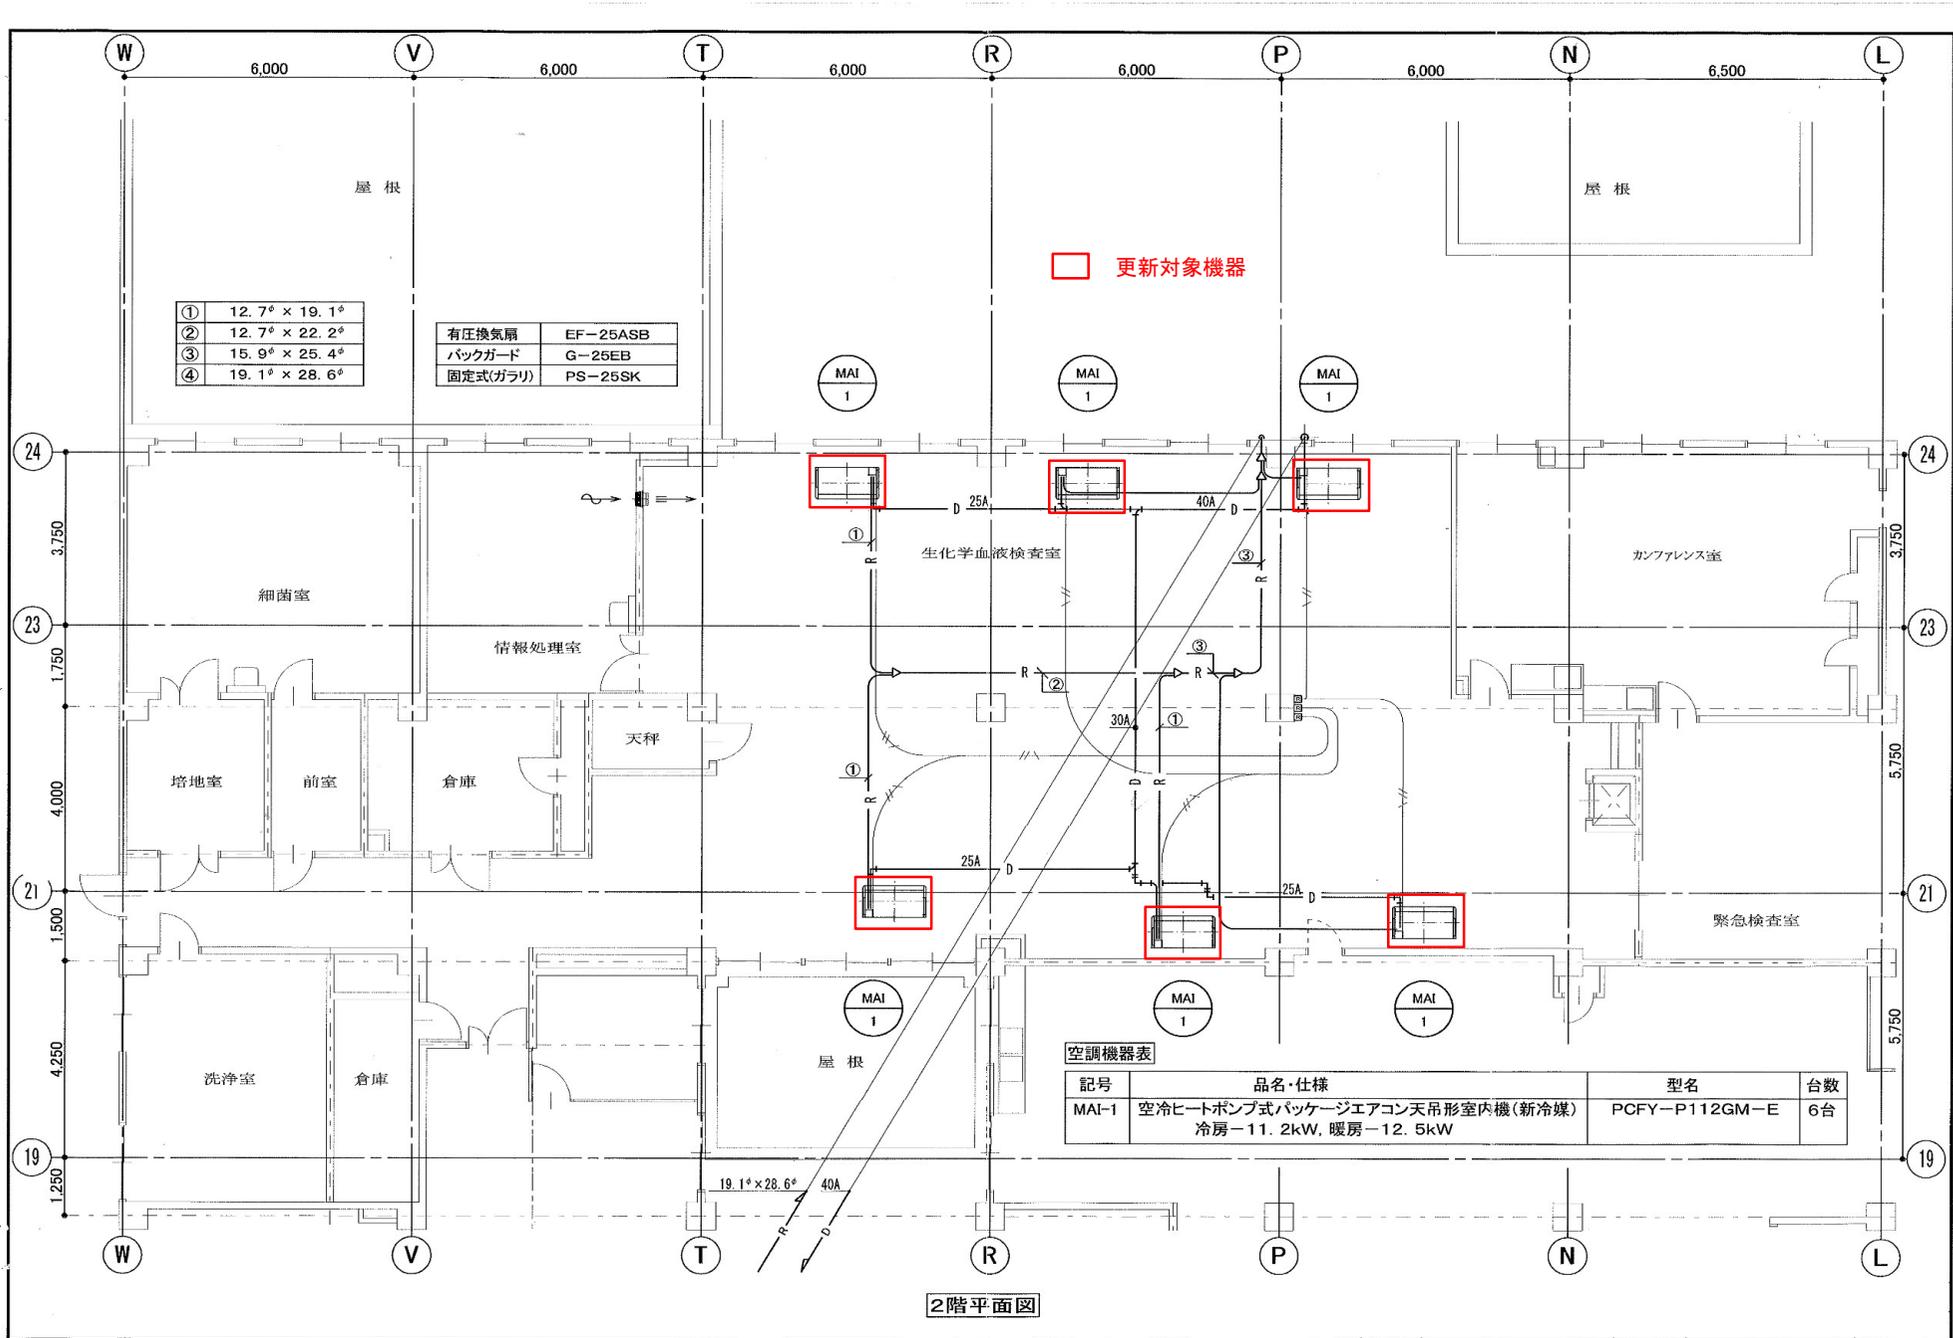


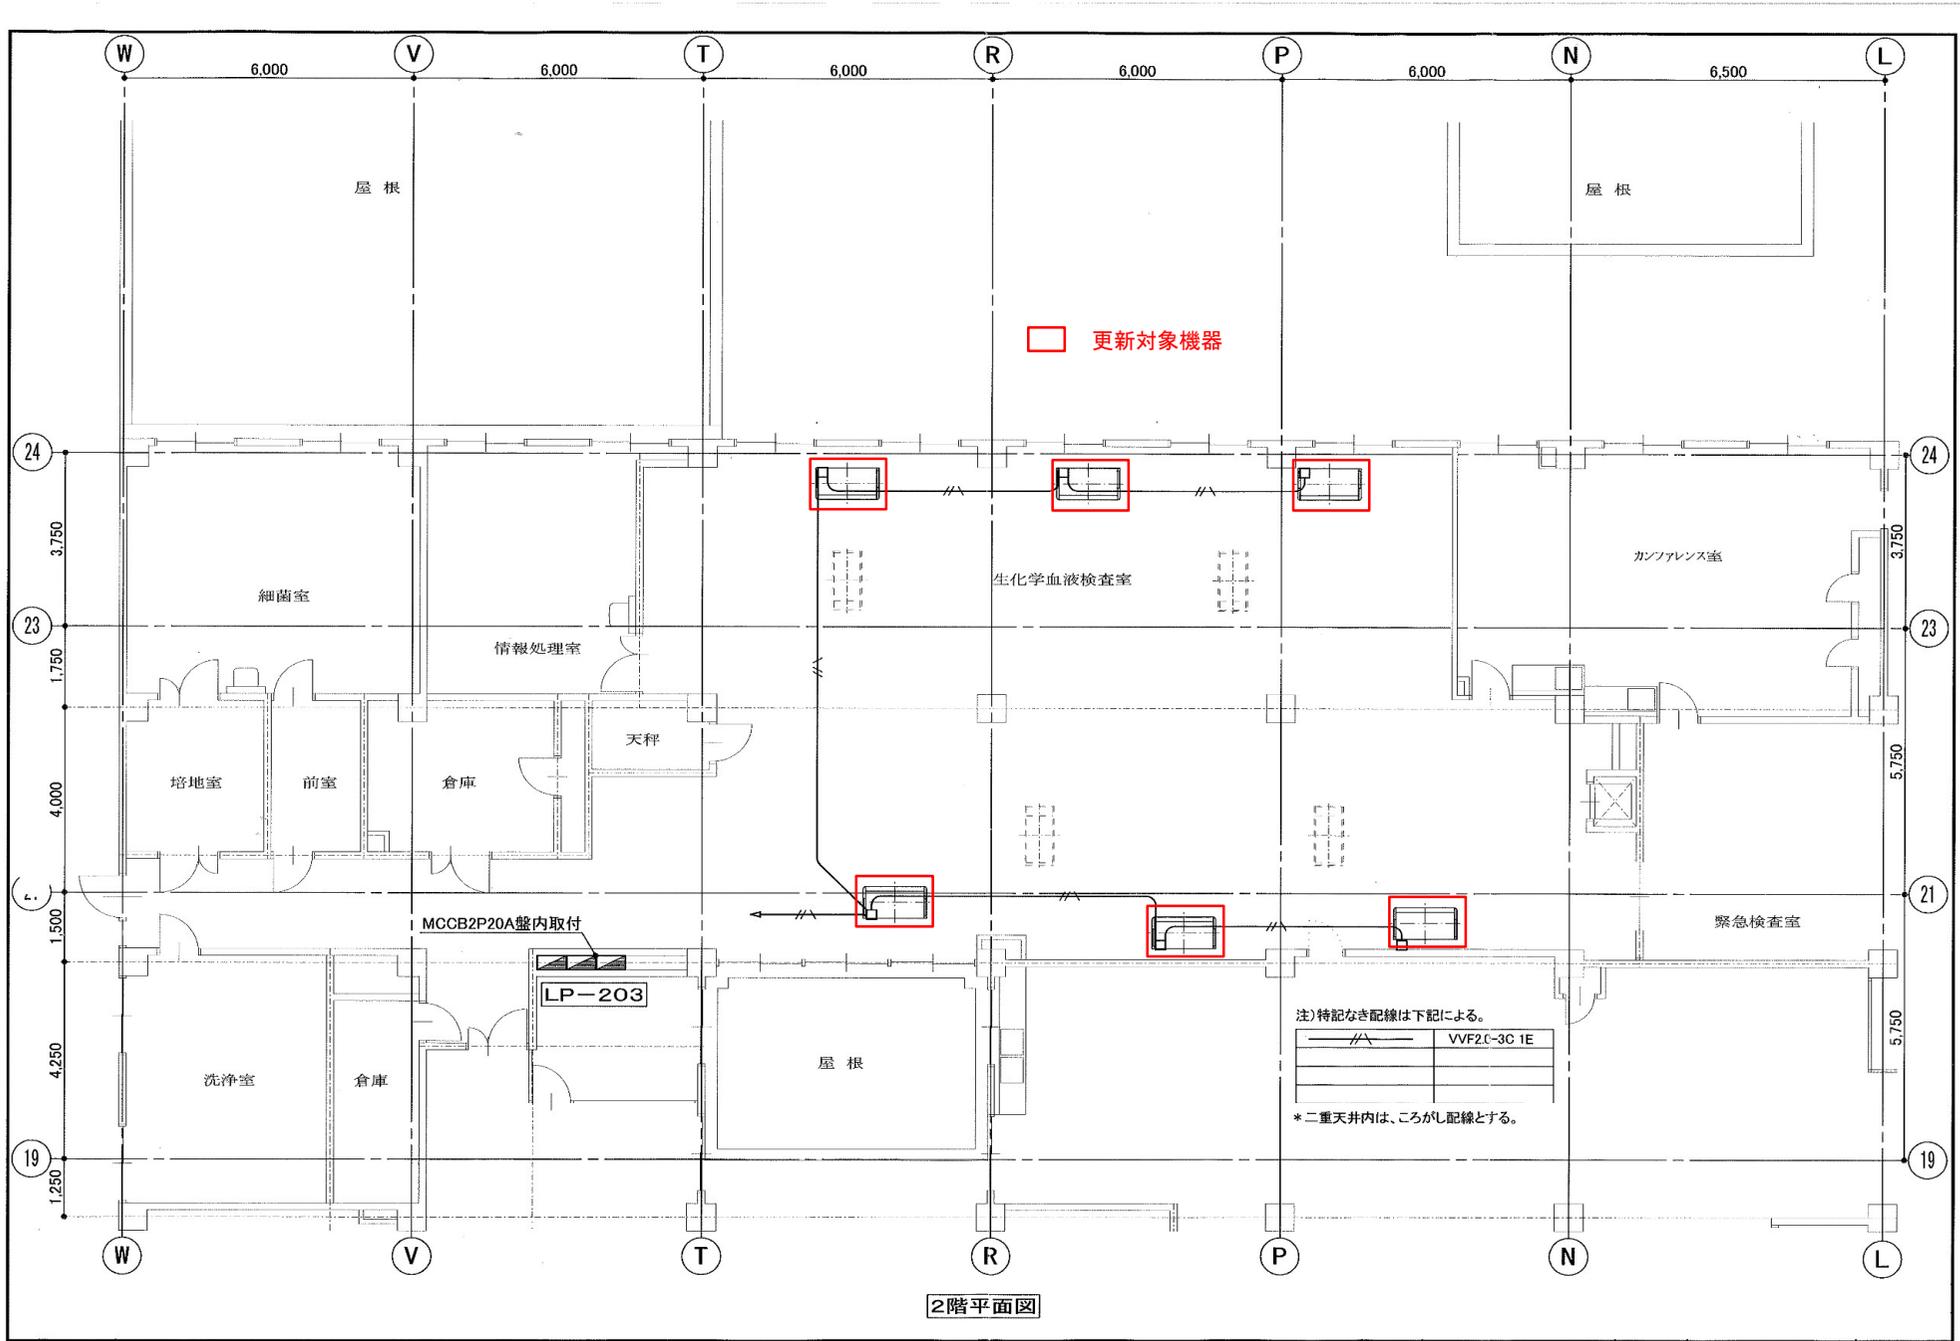

注) 特記なき配線は下記による。  



|        |              |
|--------|--------------|
| ——//—— | VVF2.C-3C 1E |
| ——     |              |
| ——     |              |

 \* 二重天井内は、ころがし配線とする。

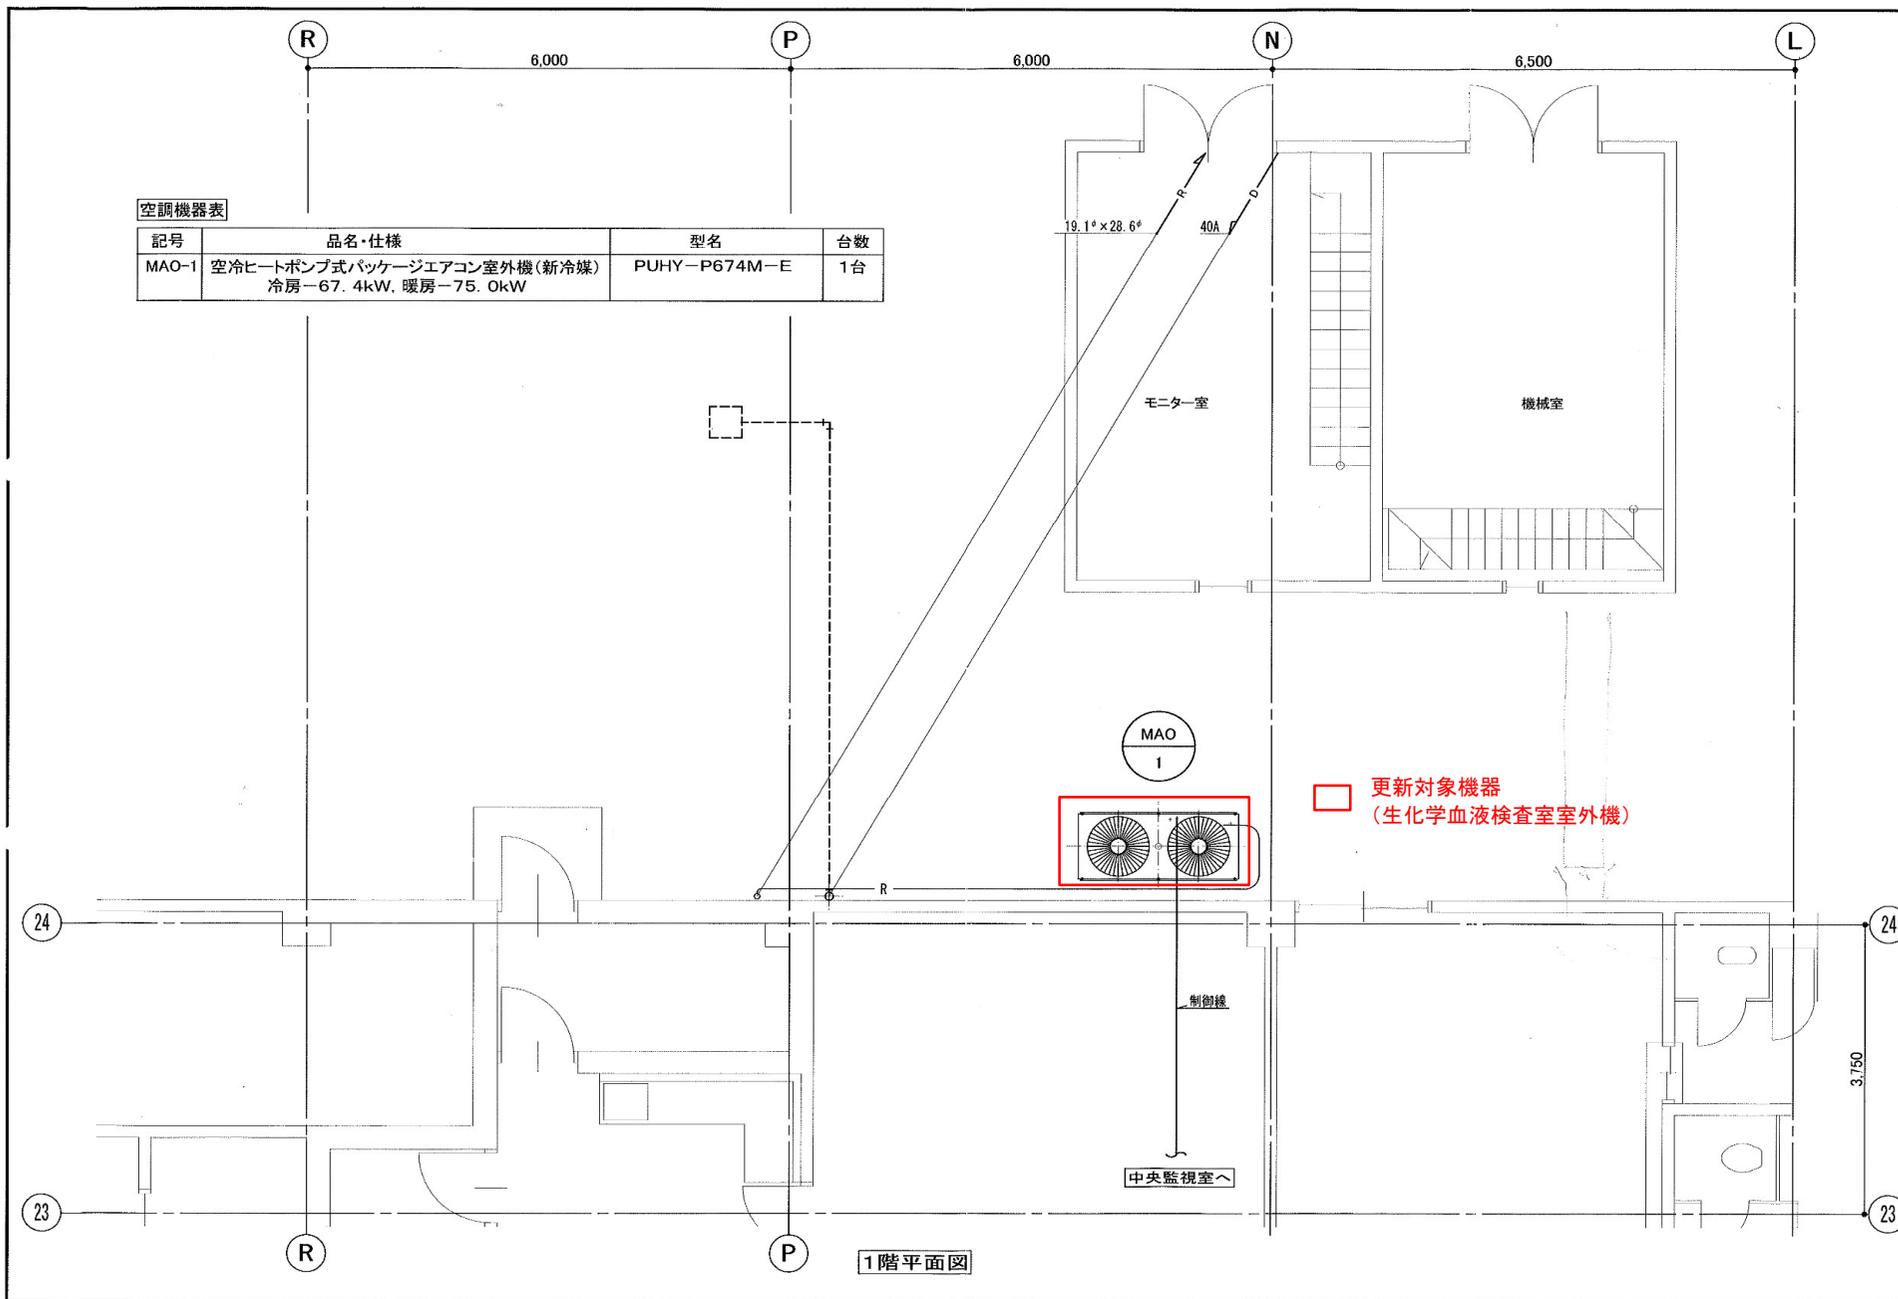

空調機器表

| 記号    | 品名・仕様  | 型名           | 台数 |
|-------|--|--------------|----|
| MAO-1 | 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室外機(新冷媒)<br>冷房-67.4kW, 暖房-75.0kW | PUHY-P674M-E | 1台 |

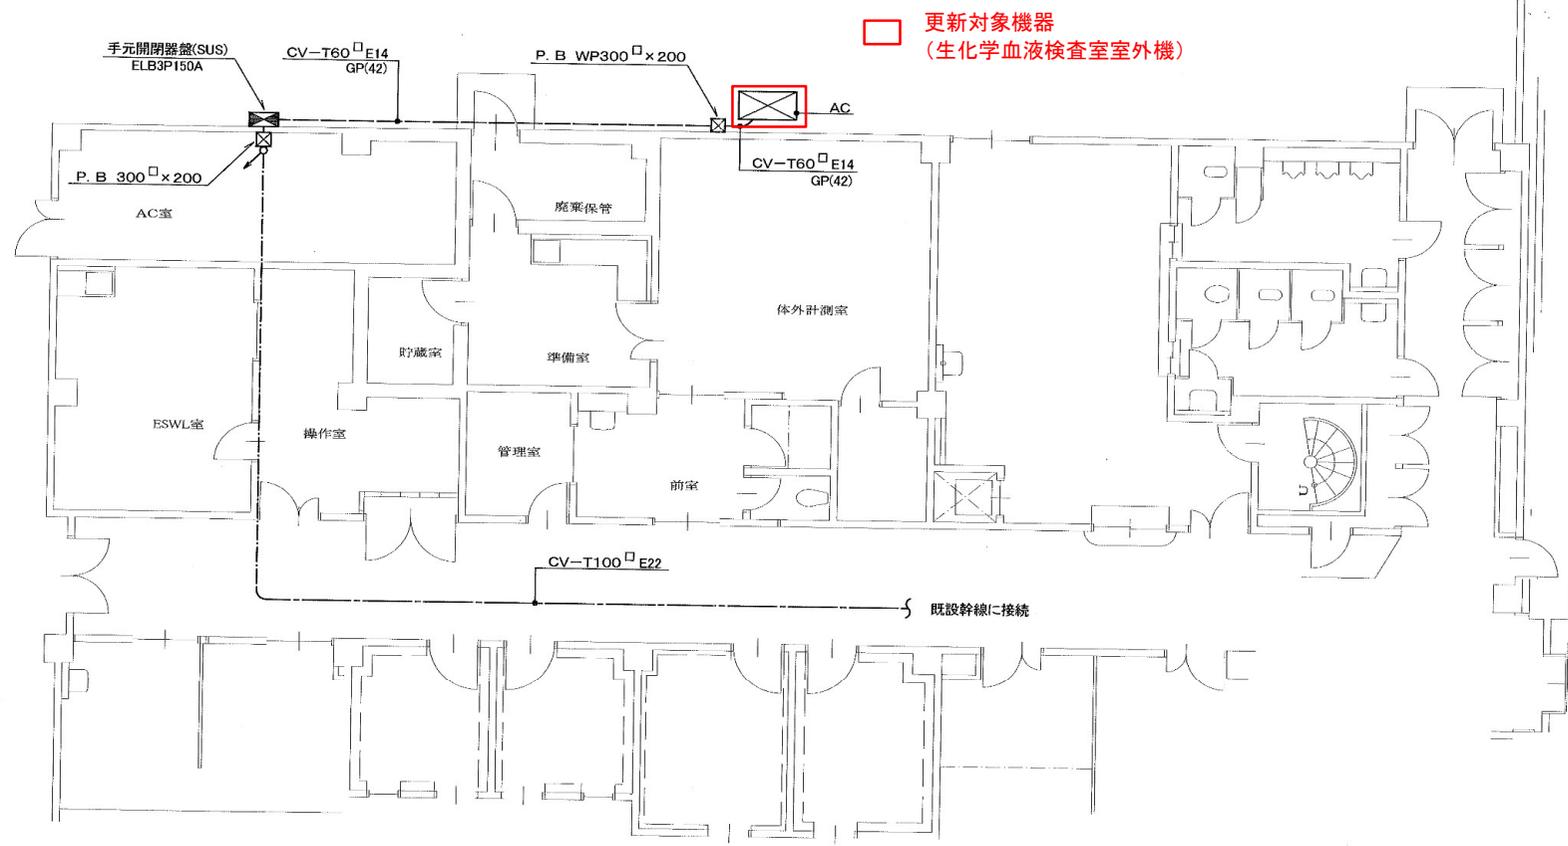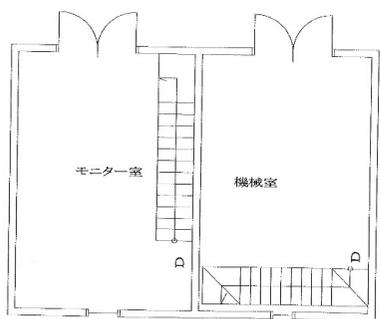

更新対象機器  
(生化学血液検査室室外機)

1階平面図

